MW-102S

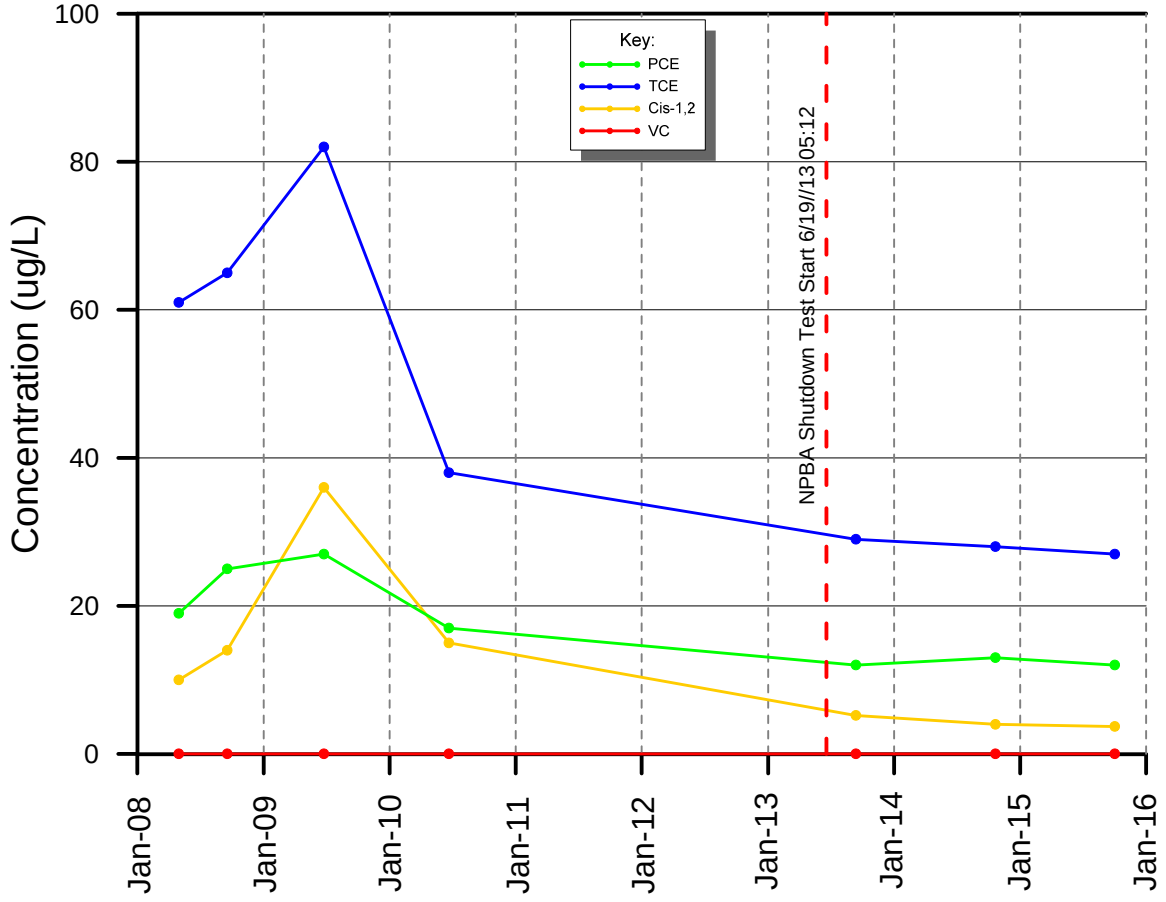
Key:
PCE
TCE
Cis-1,2
VC
NPBA Shutdown Test Start 6/19//13 05:12
Concentration (ug/L)
100
80
60
40
20
0
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16

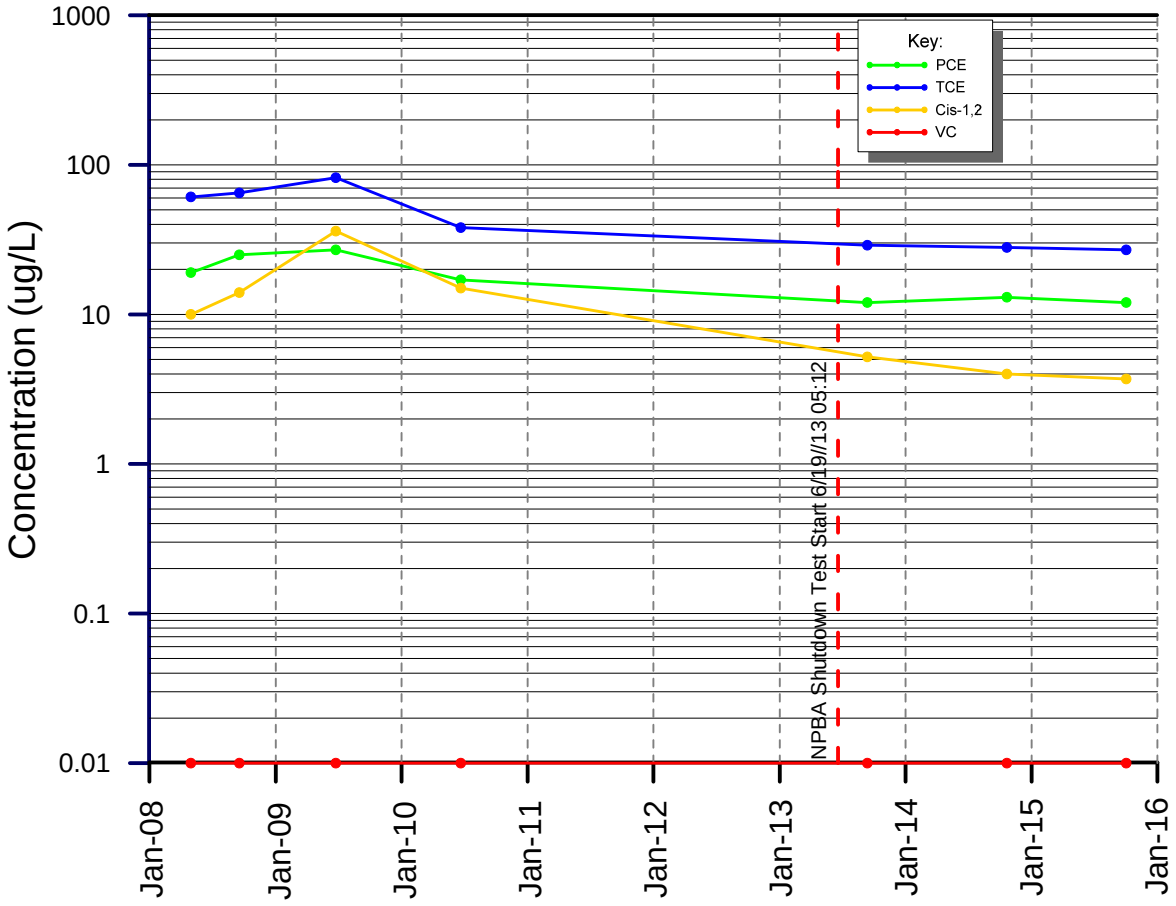
Key:
PCE
TCE
Cis-1,2
VC
NPBA Shutdown Test Start 6/19//13 05:12
Concentration (ug/L)
1000
100
10
1
0.1
0.01
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16